

RETOUR D'EXPÉRIENCE


CDIS 26

Feu de stockage de déchets industriels
Rue de la forêt - VALENCE

RETEX INC
GSO-DEP N°76

Contexte opérationnel

Le dimanche 9 mai 2021 à 16h31, le CTA reçoit de nombreux appels pour un feu dans un établissement répertorié, localisé derrière un bâtiment VEOLIA, sans plus de précision. Le 1^{er} échelon du plan ETARE C079 est engagé à 16h33. Un fort vent de sud est présent sur le département

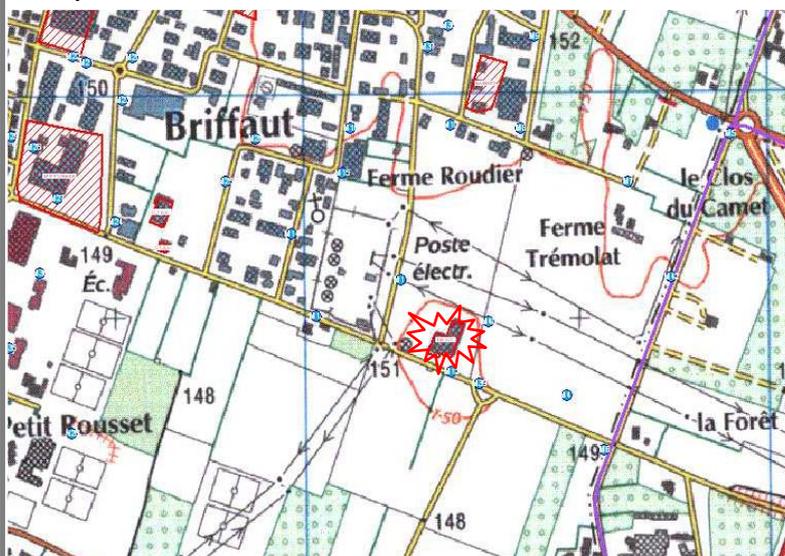

Moyens engagés au départ



2 FPT



1 MESA



1 VIRT



1 VSAV



1 CDG

Situation à l'arrivée

- Fumée et flammes qui s'échappent d'un hangar de 500 m² sur le site de VEOLIA
- Important panache de fumées noires couchées en direction du Nord
- 1 ligne THT sous les fumées au Nord du site

Premières actions engagées

- Actions engagées par le CTA CODIS :
 - Armement du VIRT complété par du personnel du CSP SMV (VT NRBC) et du CIS ETL (VL RT)
 - Activation du CODIS renforcé de niveau 1
- Actions engagées par le 1^{er} CA FPT et par le CDG VAL :
 - Positionnement du FPT VAL à l'OUEST avec mise en aspiration au niveau de la bache souple privée de 500 m³
 - Positionnement du FPT SMV à l'EST avec mise en alimentation sur le PEI rue de la forêt
 - Mise en œuvre de 3 LDV 45 établies respectivement depuis les FPT VAL et SMV




SDIS 26

Groupement
des
services opérationnels

service
doctrine, évaluation,
prospectives
opérationnelles

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Situation opérationnelle

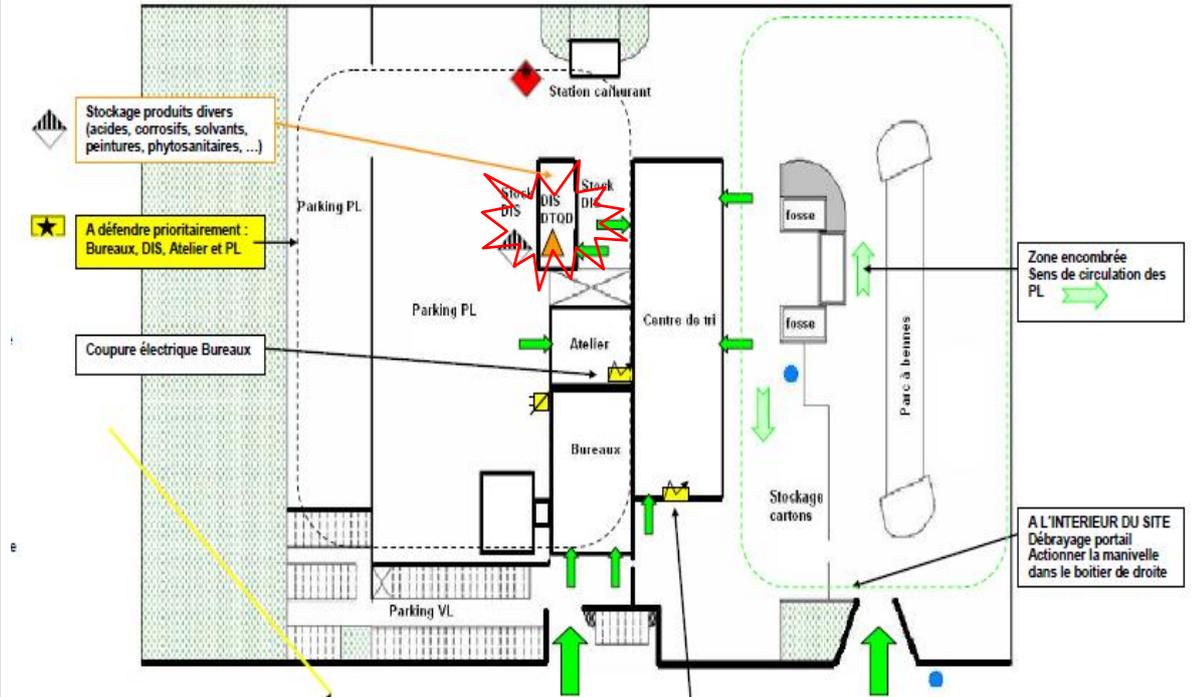

Situation :

- Feu de stockage de DIS (déchets industriels spéciaux) et de DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) au sein d'un hangar de 500 m²
- Important panache de fumée noire couché vers le Nord et nombreuses explosions à l'arrivée du détachement incendie
- Ligne THT sous les fumées au Nord à environ 80 m
- Risque de propagation au Nord et à l'Ouest à un stockage de panneaux fibrociments amiantés, de stockage de bouteilles de gaz et à un conteneur classé 40/3175 (solides inflammables)
- Propagation à 1 PL transportant des fûts d'huile minérale et risque de propagation aux ateliers et centre de tri à l'Est

Objectifs et idées de manœuvre :

- Assurer la sécurité du personnel (explosions et ligne THT = consigne sur la manœuvre des lances et attaque de plain-pied)
- Enrayer les propagations par la mise en œuvre d'un dispositif d'attaque (3 LDV 45 positionnées EST/OUEST/SUD)
- Diminuer l'intensité du foyer par la création d'accès, le repositionnement haut d'une LDV (sur conteneur protégé) et par la suite la mise en œuvre d'un lance canon
- Assurer la permanence de l'eau
- Assurer la rétention des eaux d'extinction sur site et assurer la surveillance des paramètres de l'eau et de l'air (VIRT)

Problématiques :

- Stockage en vrac de déchets toxiques (peintures, plastiques, acides, huiles, solvants, piles etc...)
- Ligne THT à proximité et sous les fumées

