



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SÈVRES

Groupement Gestion des Risques / Service opération

SDIS 79
SAPEURS-POMPIERS

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Rédacteur : Ltn Damien MAROLLEAU

N°202207-1
DATE : 08/07/2022

FEU D'IMMEUBLE A USAGE DE BUREAU ET D'HABITATION

CONTEXTE

- Les secours sont engagés pour feu de bâtiment à usage d'habitation R+2, vendredi 8 juillet 2022, à 4h50, bd du Maréchal Joffre à Bressuire.
- Une quarantaine d'appels sont comptabilisés au CTA CODIS pour signaler ce sinistre.
- Le CTA CODIS engage un groupe incendie complété par un VSAV et un chef de groupe. Les moyens sont rapidement renforcés par un second GINC, un GSUAP et le GPCC.

1^{ER} moyens engagés

4H52

- FPTSR BRESSUIRE
- FMOGP BRESSUIRE
- EPC PARTHENAY
- VSAV BRESSUIRE
- VLCCG



Situation à l'arrivée des secours

5H02

Feu d'immeuble à usage d'habitation et de bureau R+1 + combles aménagées / R-1 attenant à un hôtel. Dernier niveau composé de 4 appartements complètement embrasés. Plusieurs personnes manquent à l'appel. Un sauvetage effectué au moyen de l'échelle à coulisses sur le toit de l'hôtel.

5H47

Le chef de groupe prend le COS. Bilan provisoire : 1 DCD dans la cage d'escalier et 1UR transporté à l'hôpital présentant des brûlures. Plusieurs personnes sont manquantes. Evacuation de l'hôtel. Extinction du sinistre au moyen de 2 LDV dont 1 sur EPC.



6H25

Le chef de colonne prend le COS. Risque de propagation écarté. Recherche de plusieurs victimes dont 1 enfant. Les reconnaissances sont difficiles car la cage d'escalier est effondrée. Création de 2 secteurs : INC et SUAP avec PRV (Point de Regroupement des Victimes) et SINUS activés.

7H05

Le chef de site prend le COS. Maître du feu. Reconnaissances sont périlleuses car risque d'effondrement du plancher bas des combles, des cheminées et des encadrements de fenêtres. Fermeture d'une partie de l'hôtel. Début d'investigation RCCI. Demande GUSAR et GSMP.

10H10

Investigation RCCI interrompue par GN. Renfort IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale). Bilan provisoire : 3 DCD + 1 UR + 1 impliqué

12H15

Bilan provisoire : 4 DCD + 1 UR + 1 impliqué. Activation de la CUMP (Cellule d'Urgence Médico Psychologique)

16H55


Feu éteint. Arrivée IRCGN pour modélisation de la scène. Réquisition des moyens SP par GN (EPC + GSMP)

23H00

Fin des opérations d'investigation. Reprise des investigations le lendemain matin.

J+2 à 22H00

Opération terminée. Bilan définitif : 5 DCD (3 adultes âge inconnu / 1 adolescent de 17 ans / 1 enfant de 5 ans) + 1 UR + 1 impliqué

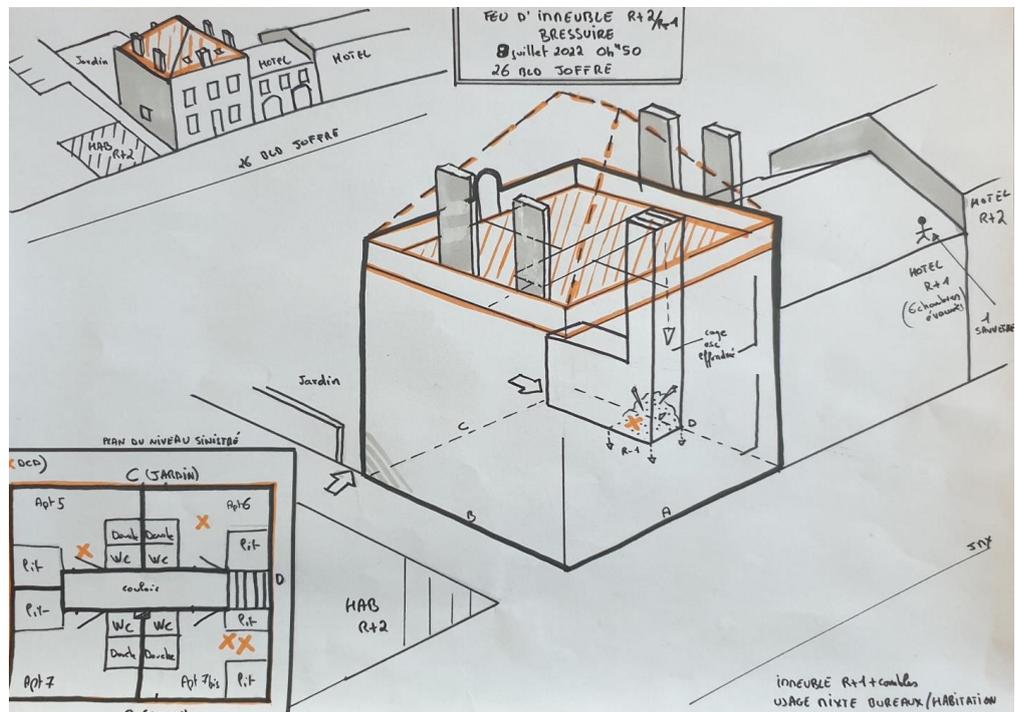

ELÉMENTS FAVORABLES

- ▀ Réactions immédiations du premier CA
- ▀ Disponibilité opérationnelle
- ▀ Engagement précoce d'un officier RCCI
- ▀ Utilisation du drone
- ▀ Mutualisation des groupes SMP et USAR
- ▀ Soutien logistique par la commune

BONNES PRATIQUES

- Positionnement du PCM et du CRM à proximité
- Points de situation COS / Autorités
- Captation d'images avec drone avec superposition couches vidéo et thermique
- Mise en œuvre du dessin opérationnel
- Déclenchement de l'officier santé
- Transversalité entre Sdis et GN pour RCCI

ELÉMENTS DÉFAVORABLES

- ▀ MEA Cis Bressuire indisponible
- ▀ Notion de nombreuses victimes

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Effondrement de la cage d'escalier avec impossibilité de progresser par les communications intérieures
- Difficulté de connaître le nombre réel d'occupants
- Gel de la scène par GN



CE QU'IL FAUT RETENIR

- **Message d'ambiance** des premiers COS complets
- **Engagement de 2 GINC** (groupe incendie) + **GSUAP** (groupe secours d'urgence aux personnes) + **GPCC** (groupe poste de commandement colonne) + **GSMP** (groupe secours en milieu périlleux) + **GUSAR** (groupe unité de sauvetage d'appui et recherche) + **DRONE** + **OFF RCCI** + **OFF SANTE**
- **Déclenchement précoce** de la RCCI (Recherche des Causes et des Circonstances de l'Incendie)
- **Sollicitation du drone**
- **Mise en œuvre du dessin opérationnel**
- **Engagement de l'officier santé** en qualité de conseiller technique du COS

PROPOSITIONS / AXES D'AMÉLIORATION

- **Alerte systématique** du chef de site lors de l'engagement d'un chef de colonne
- **Engagement de REFLEX** avec l'officier RCCI



GINC

- GINC = 2 engins incendie + 1 moyen élévateur aérien (MEA)

GSUAP

- GSUAP = 1 VSAV + 1 VLMS (véhicule de liaison de secours médicaux armé par 1 infirmier)